


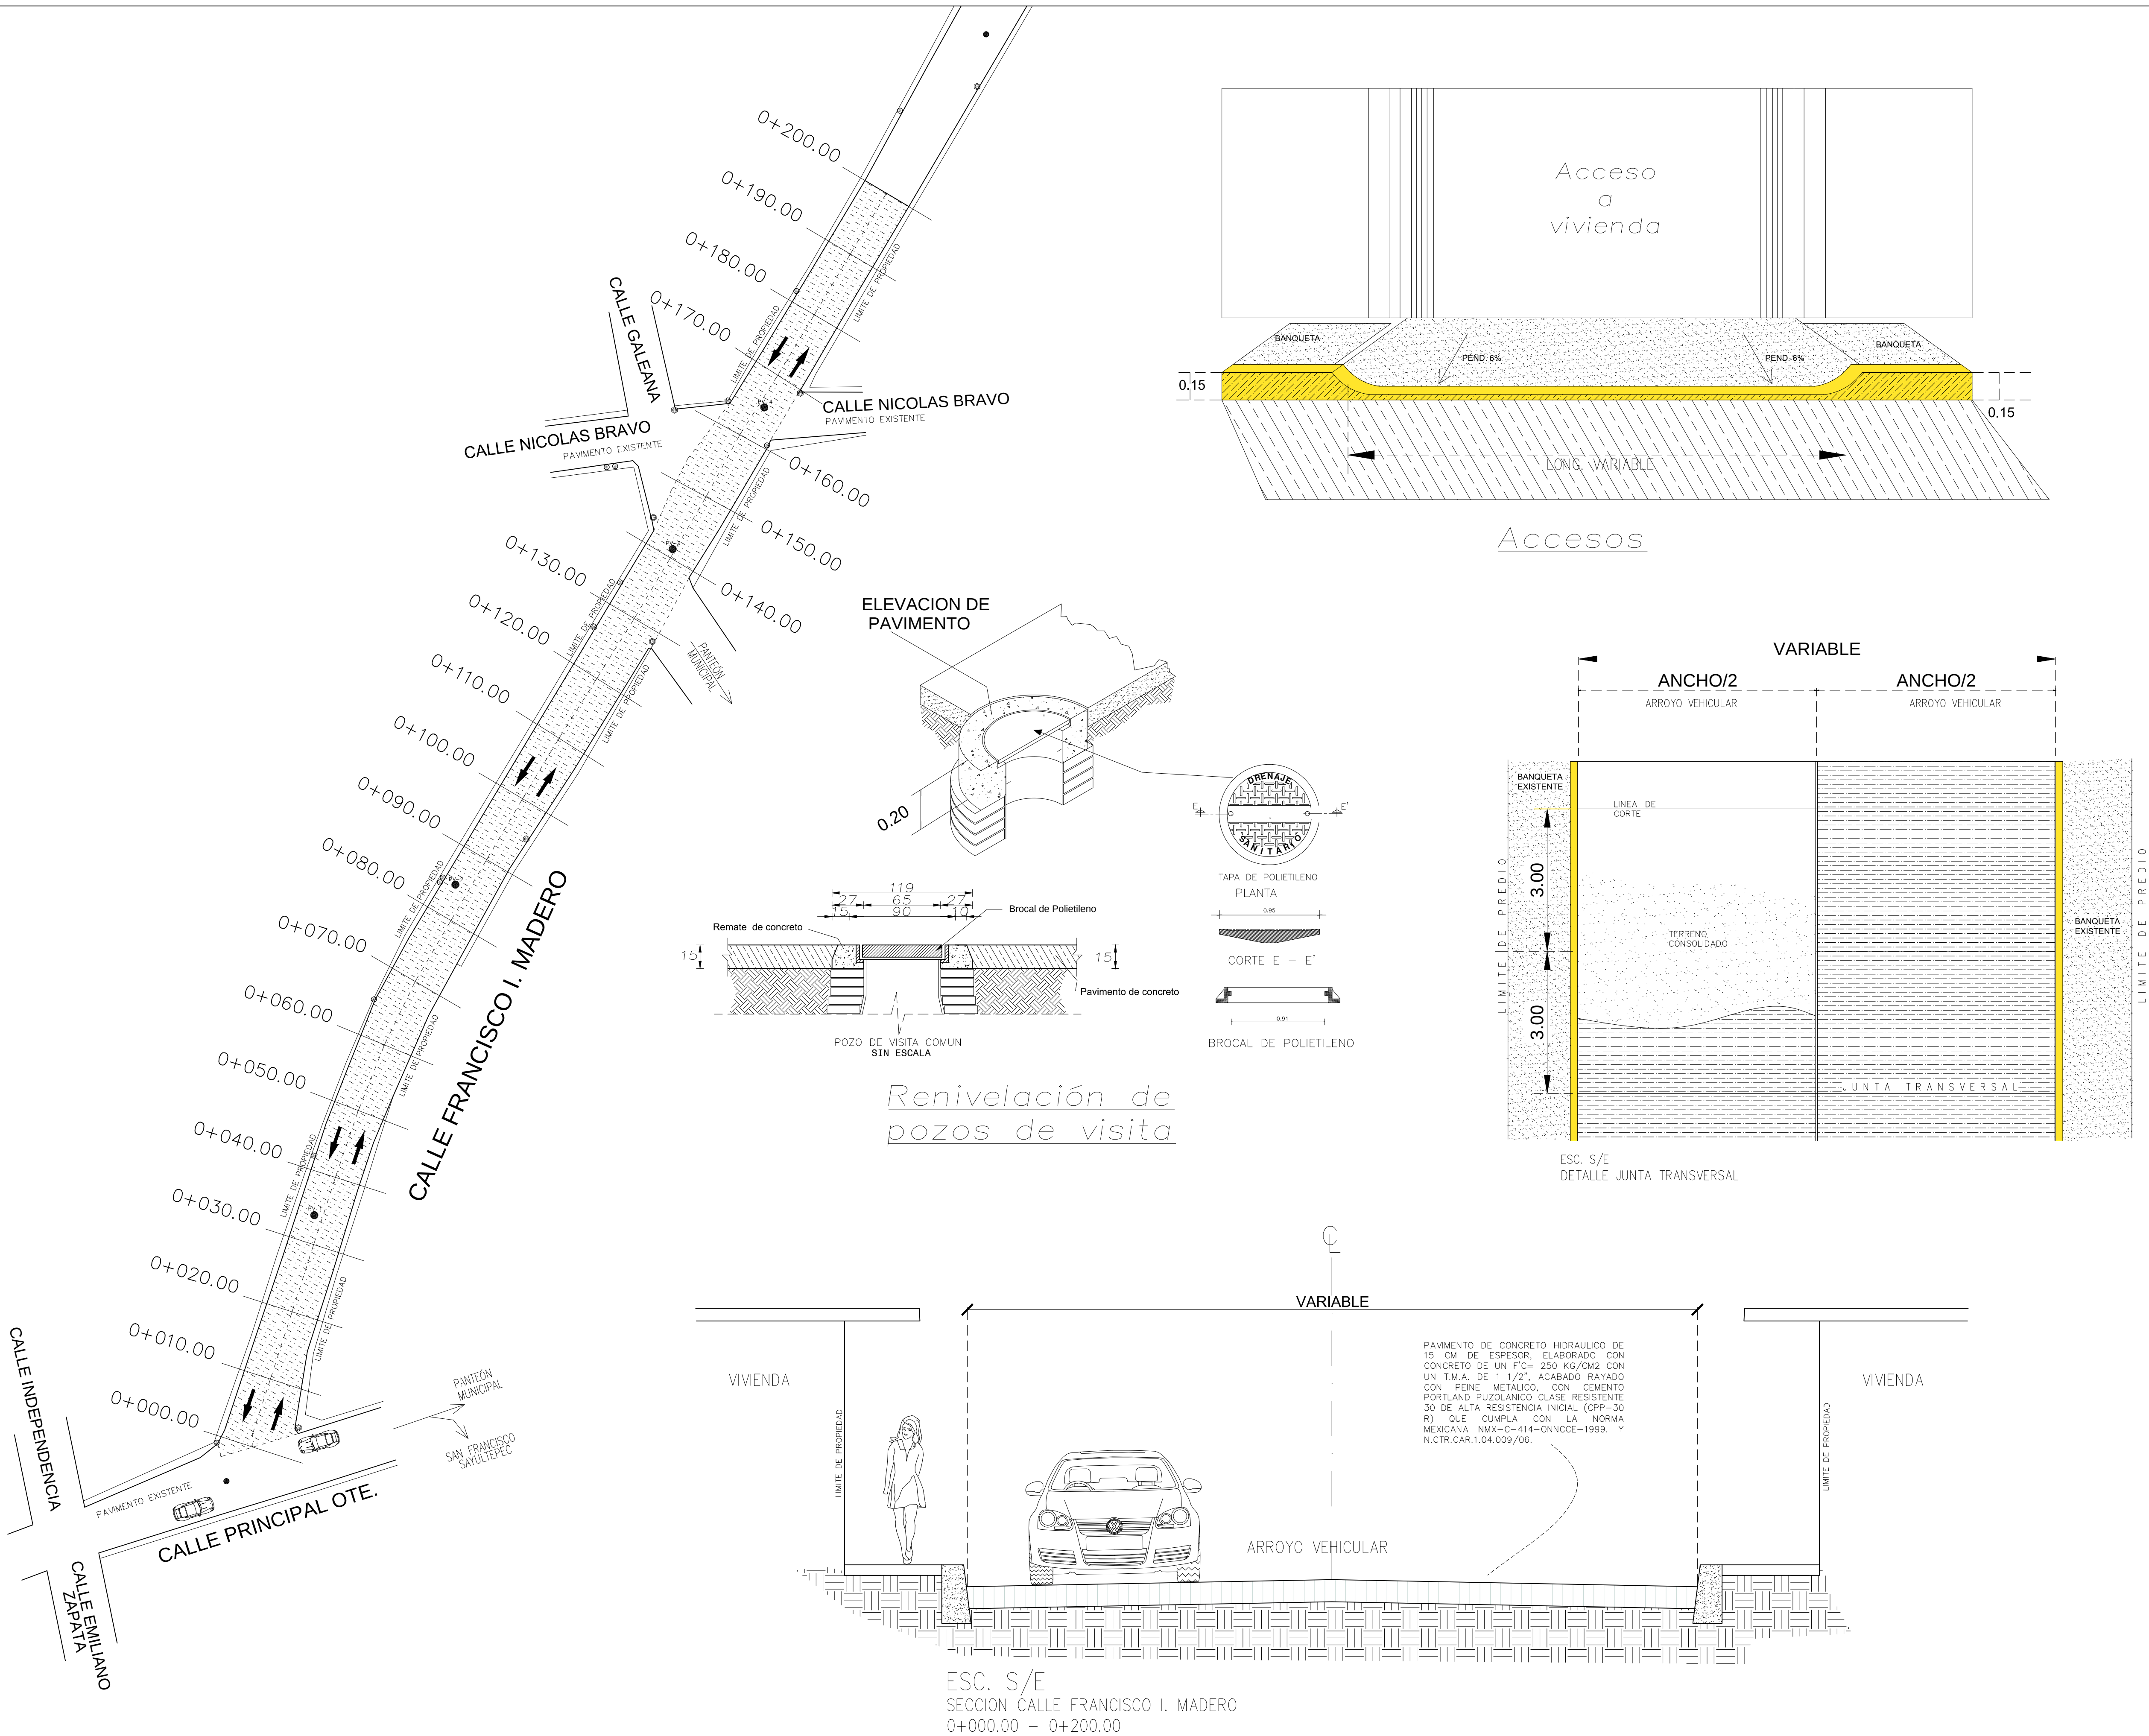

CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

NOMENCLATURA Y SIMBOLOGÍA:

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

FLUJO VEHICULAR

0+020.00

CADENAMIENTOPOSTE CFEPOSTE TELMEXLÍMITE DE PROPIEDADESCUELA

ESPECIFICACIONES DE OBRA

DEL CONCRETO:

1.- SE USARÁ CONCRETO CON UN FC= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES.

2.- SE USARÁ CONCRETO CON UN FC= 250 KG/CM2 EN LOSAS DE PAVIMENTACIÓN CON ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO.

LOS CONCRETOS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES ELEMENTOS EN OBRA, DEBERÁN ESTAR BIEN MEZCLADOS SEGÚN LA PROPORCIÓN A SEGUIR EN OBRA.

TERRACERIAS:

SE REALIZARÁ UN DESPALME DE HASTA 10cm DE PROFUNDIDAD EN LAS AREAS A PAVIMENTAR. PARA REMOVER LA CAPA DE MATERIA ORGÁNICA Y DEMÁS RESIDUOS QUE PUEDIERAN CONTAMINAR LOS CUERPOS DE LAS TERRACERIAS. EL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME SE DESALOJARÁ DEL ÁREA DE TRABAJO POR MEDIOS MECÁNICOS Y SE DEPOSITARÁ HASTA EL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

POSTERIOR AL DESPALME SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE CORTE CON MAQUINARIA PARA DAR NIVELES DE PROYECTO. EL MATERIAL SANO, PRODUCTO DE CORTES SE UTILIZARÁ EN AQUELLAS ZONAS QUE REQUIERAN DE RELLENO O TERRAPLENES INDICADOS EN EL PROYECTO.

LA EXCAVACIÓN PARA DESPLANTAR LA GUARNICIÓN SE EFECTUARÁ DE MANERA MANUAL.

CIMBRA:

LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, NIVELADA Y A PLOMO SEGÚN SE REQUIERA.

SE UTILIZARÁN PERFILES "MON-TEN" DE 4" DE PERALTE, UNIDOS MEDIANTE VARILLAS Y SOLDADURA. PARA GARANTIZAR EL ACABADO APARENTE Y LA SECCIÓN DESEADA EN GUARNICIONES Y EN PAVIMENTOS.

PARA EVITAR ADHERENCIAS ENTRE EL CONCRETO Y LA CIMBRA, DEBERÁ IMPREGNARSE ESTA ÚLTIMA DE DIESEL O ACEITE QUEMADO EN EL ÁREA DE CONTACTO, EVITANDO EN LO POSIBLE LA CONTAMINACIÓN DEL CONCRETO CON ESTOS ELEMENTOS.

CONCRETO:

SE USARÁ CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG/CM2 PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE HASTA 1 1/2". SE CUIDARÁ LA DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS, AGUA Y CEMENTO. PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO Y DE SER NECESARIO SE SOLICITARÁ EL APOYO DE UN LABORATORIO PARA QUE DICTAMINE LA DOSIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN LA ZONA.

Obras:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC"

DATOS DEL PROYECTO

Estado: 020 - OAXACA
Región: 02 - COSTA
Distrito: 21 - JAMILTEPEC

Municipio: 185 - SAN JUAN CACAHUATEPEC
Localidad: 0001 - SAN JUAN CACAHUATEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC

ING. PEDRO MARTÍNEZ BARROSO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. ARGELIA PEÑA CRUZ
SÍNDICA MUNICIPAL

C. RUTILIO FRANCISCO GARCÍA PELÁEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

INV. MIGUEL MUÑOZ ALONSO
REGIDOR DE HACIENDA

Fecha: Febrero de 2024

Acotación: INDICADA

Escala: INDICADA

Plano: 1 DE 1